

P.L.U.

Plan Local d'Urbanisme

Commune de Sérézin de la Tour

5.2.b. Défense Incendie




Sérézin-de-la-Tour (38481) - liste des points d'eau

N° du point d'eau incendie	Adresse	WGS X	WGS Y	Statut du PEI	Type	Date du dernier contrôle technique réalisé	Date de la dernière reconnaissance opérationnelle réalisée	Débit à 1 bar en m³/h	Débit max en m³/h	Pression statique en bar	Etat opérationnel	Anomalies	Précisions
0001	Le Magnier - Ferme Gentil	5,3509	45,5530	Public	PI de 70 mm	09-DÉC.-2019	17-JUIL.-2020	29	34	6,5	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0002	CD 59-Le magnier	5,3509	45,5554	Public	PI de 70 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	42	48	8	DISPONIBLE	A débroussailler; Hydrant à numéroté	
0003	Impasse de la Rivetière-Maison Perrichon	5,3418	45,5507	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	17	21	0	INDISPONIBLE	Débit < 15 m³/h à 1 bar de pression dynamique ou pression stat < 1 bar (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0004	Chemin de la Revaillière/Route de Succieu	5,3425	45,5550	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	76	90	5	DISPONIBLE		
0005	CD 59/Route de Coiranne	5,3447	45,5577	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	40	42	7,2	DISPONIBLE		
0006	Chemin de Longeville-Ferme Buclon	5,3385	45,5608	Public	PI de 70 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	19	23	5,5	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0007	Chemin de Longeville-Maison BonnetGros	5,3346	45,5619	Public	PI de 70 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	18	21	5,5	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0008	CD 59-Ferme Poulet	5,3417	45,5575	Public	PI de 70 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	30	37	6	DISPONIBLE		
0009	CD 59- Les Moirouds-Ferme Conte	5,3328	45,5585	Public	PI de 70 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	14	18	4,5	INDISPONIBLE	Débit < 15 m³/h à 1 bar de pression dynamique ou pression stat < 1 bar (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers); Élément de l'hydrant manquant (bouchon obturateur, chaînette, coffre); Hydrant à numéroté	
0011	Route de Succieu "Les Colombes"	5,3419	45,5481	Public	PI de 70 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	48	54	5,8	DISPONIBLE		
0012	Quinsonnas-Ferme Verguet	5,3298	45,5467	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	39	52	3	DISPONIBLE		
0013	Quinsonnas-Maison Rostang	5,3285	45,5474	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	44	54	4,4	DISPONIBLE		
0014	La Goutte	5,3617	45,5478	Public	PI de 100 mm	05-JUIL.-2020	17-JUIL.-2020	18		4	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0015	Impasse du champs du puit	5,3407	45,5549	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	65	79	5	DISPONIBLE		
0016	Chemin de Longeville/Chemin des Moirouds	5,3294	45,5623	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	15	20	5	RESTREINT	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers)	
0017	Angle route de Succieu/Impasse de l'ecureuil	5,3434	45,5562	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	84	98	6,5	DISPONIBLE		
0018	Angle route de Succieu/Impasse du Taillas	5,3421	45,5529	Public	PI de 100 mm	27-JUIN -2015	17-JUIL.-2020	46	68	2,3	DISPONIBLE	Hydrant à numéroté	

Sérézin-de-la-Tour (38481) - statistiques des points d'eau

	PI de 100 mm	PI de 70 mm	Total	Pourcentage	Explication de l'état opérationnel
DISPONIBLE	7	3	10	59 %	débit de l'hydrant >= 30 m³/h et pression statique <= 8 bars (état opérationnel fixé par le règlement départemental de la DECI / RDDECI)
RESTREINT	2	3	5	29 %	15 m³/h <= débit de l'hydrant < 30 m³/h ou pression statique > 8 bars (état opérationnel fixé par le guide opérationnel sapeurs-pompiers / GOSP)
INDISPONIBLE	1	1	2	12 %	Débit de l'hydrant < à 15 m³/h à 1 bar de pression dynamique ou pression statique < 1 bar ou anomalies relevées lors des reconnaissances opérationnelles (état opérationnel fixé par RDDECI ou GOSP)
Total	10	7	17	100 %	

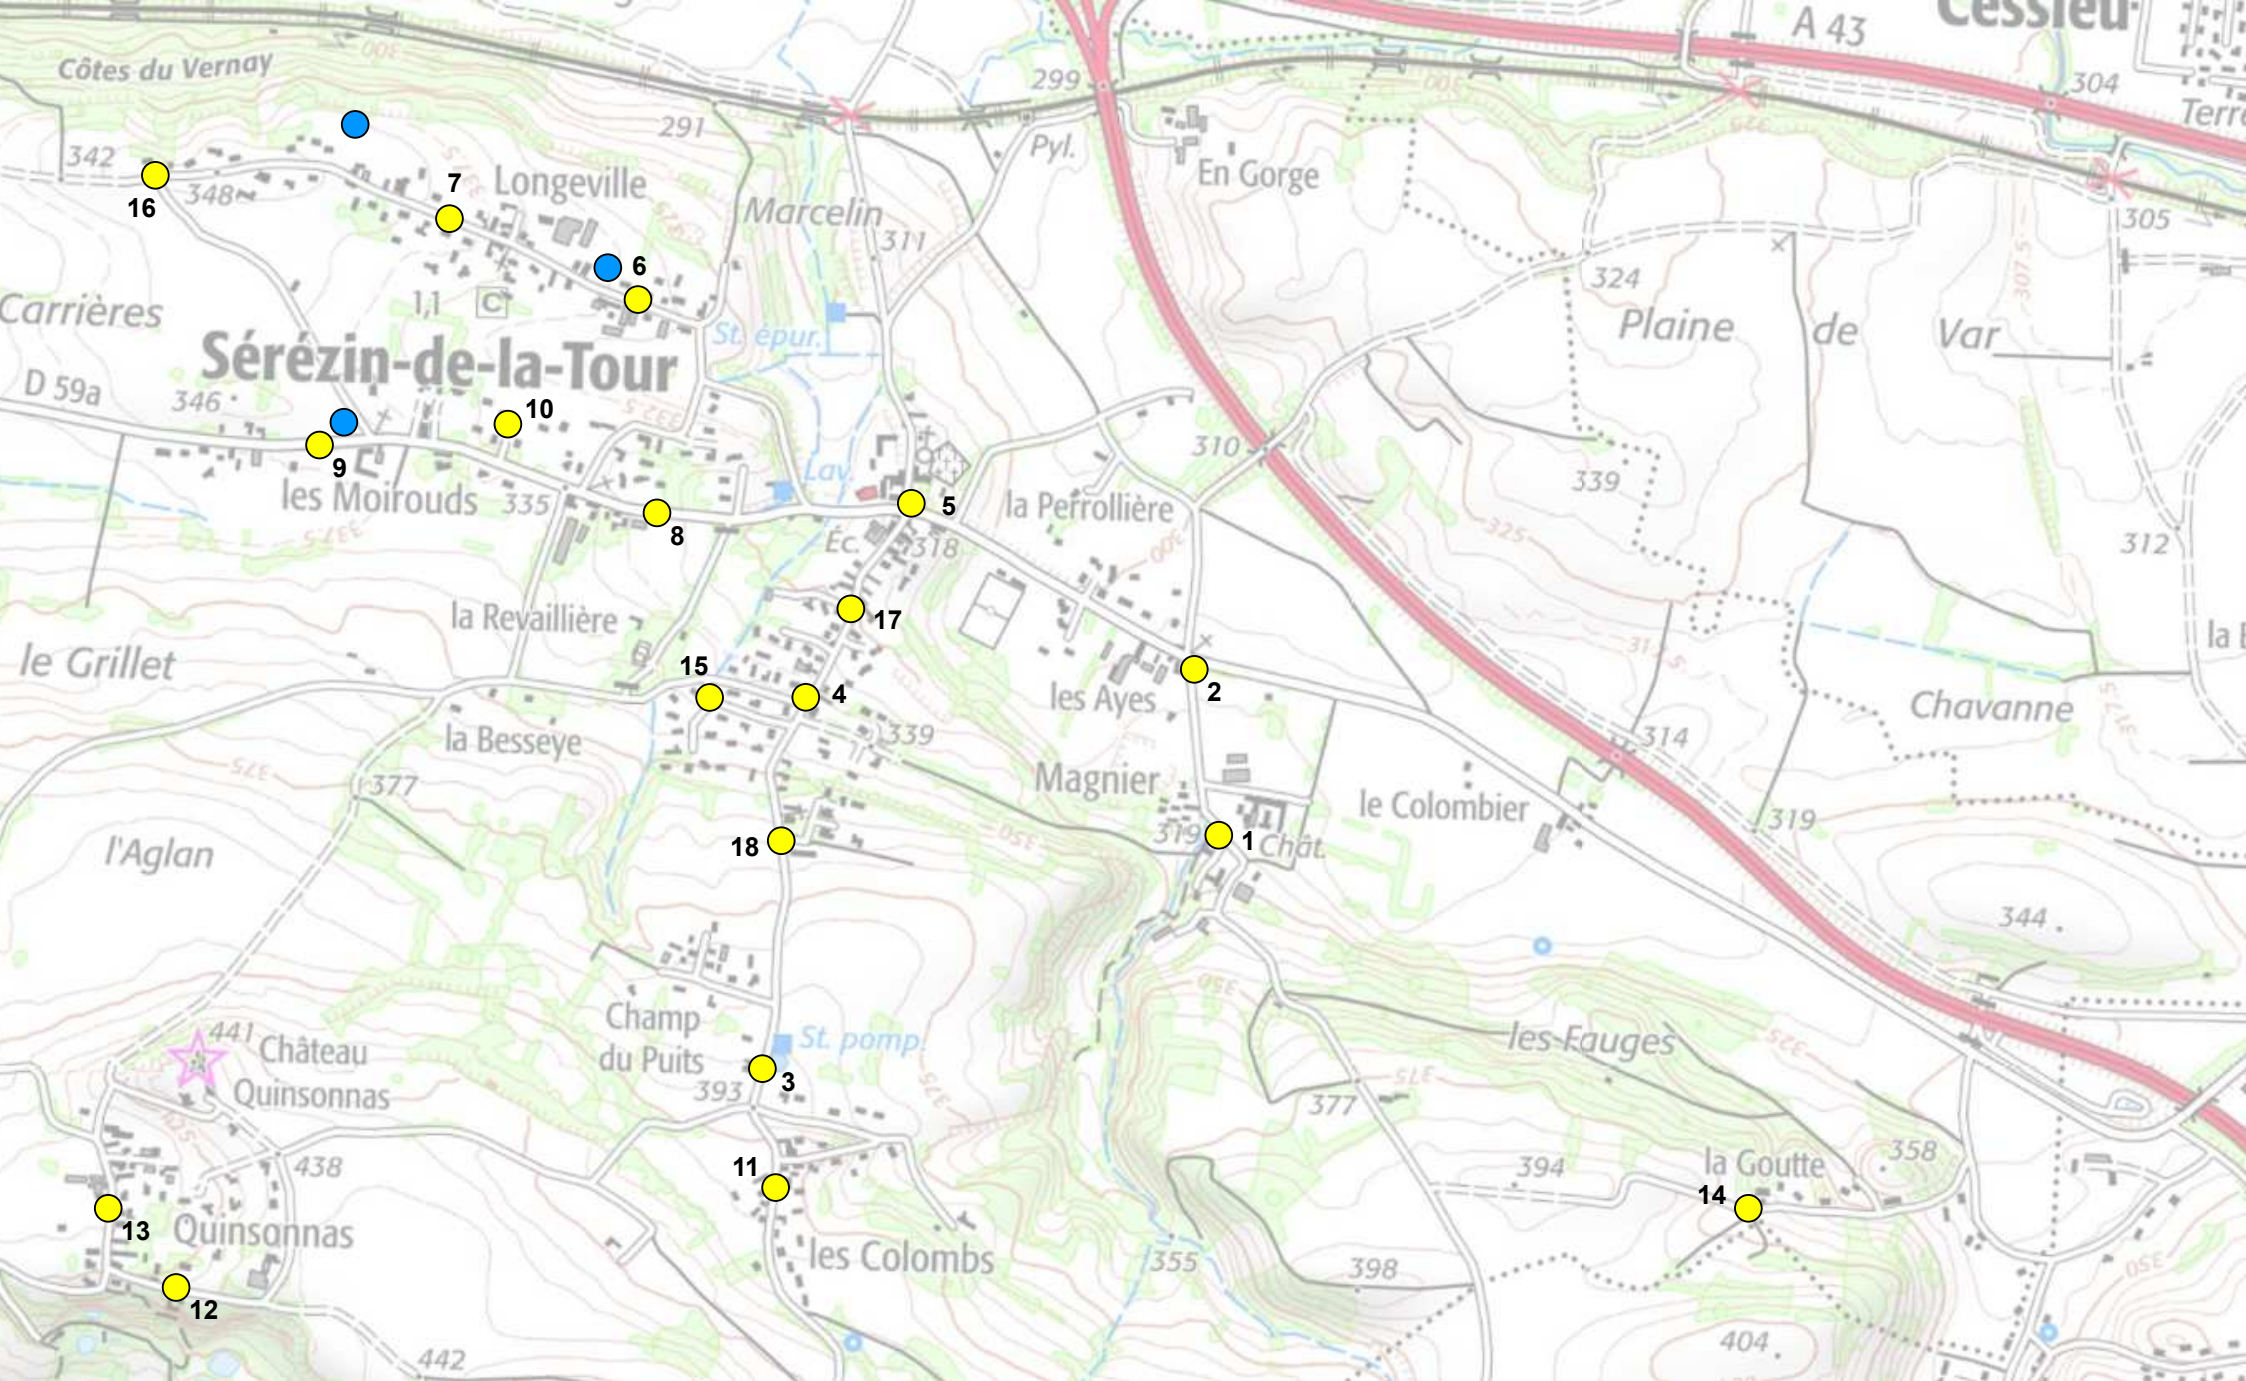

Localisation des postes de défense incendie - décembre 2021

- Borne incendie (1 à 18)
- Réserve artificielle (bâche)

500 mètres

